


مشخصات و اسناد فنی و کیفی


ردیف	شرح کالا	مقدار مورد نیاز	شماره نقشه	شماره درخواست	کد کالا
۱	نوار لاستیکی الواتور خوراک کوره 2 با عرض BT1000 , 5T , Vulkan Extra , 700mm	115 متر	UE15-40&42-19	4031290	11.15.24.139
۲	نوار استیل کورد الواتور ۲ بارگیرخانه با عرض ۸۵۰mm	65 متر	13-02-18	4050763	18.14.11.116
۳	نوار استیل کورد الواتور درایر با عرض ۶۵۰mm	40 متر	2-17-02	4050764	14.11.11.169

* برای ردیف ۱ و ۲، نوار می بایست تا دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد را تحمل کند.

* ترجیحا از شرکت های SIG , Fonem , Continental خریداری گردد.

* اطلاعات فنی به پیوست می باشد.



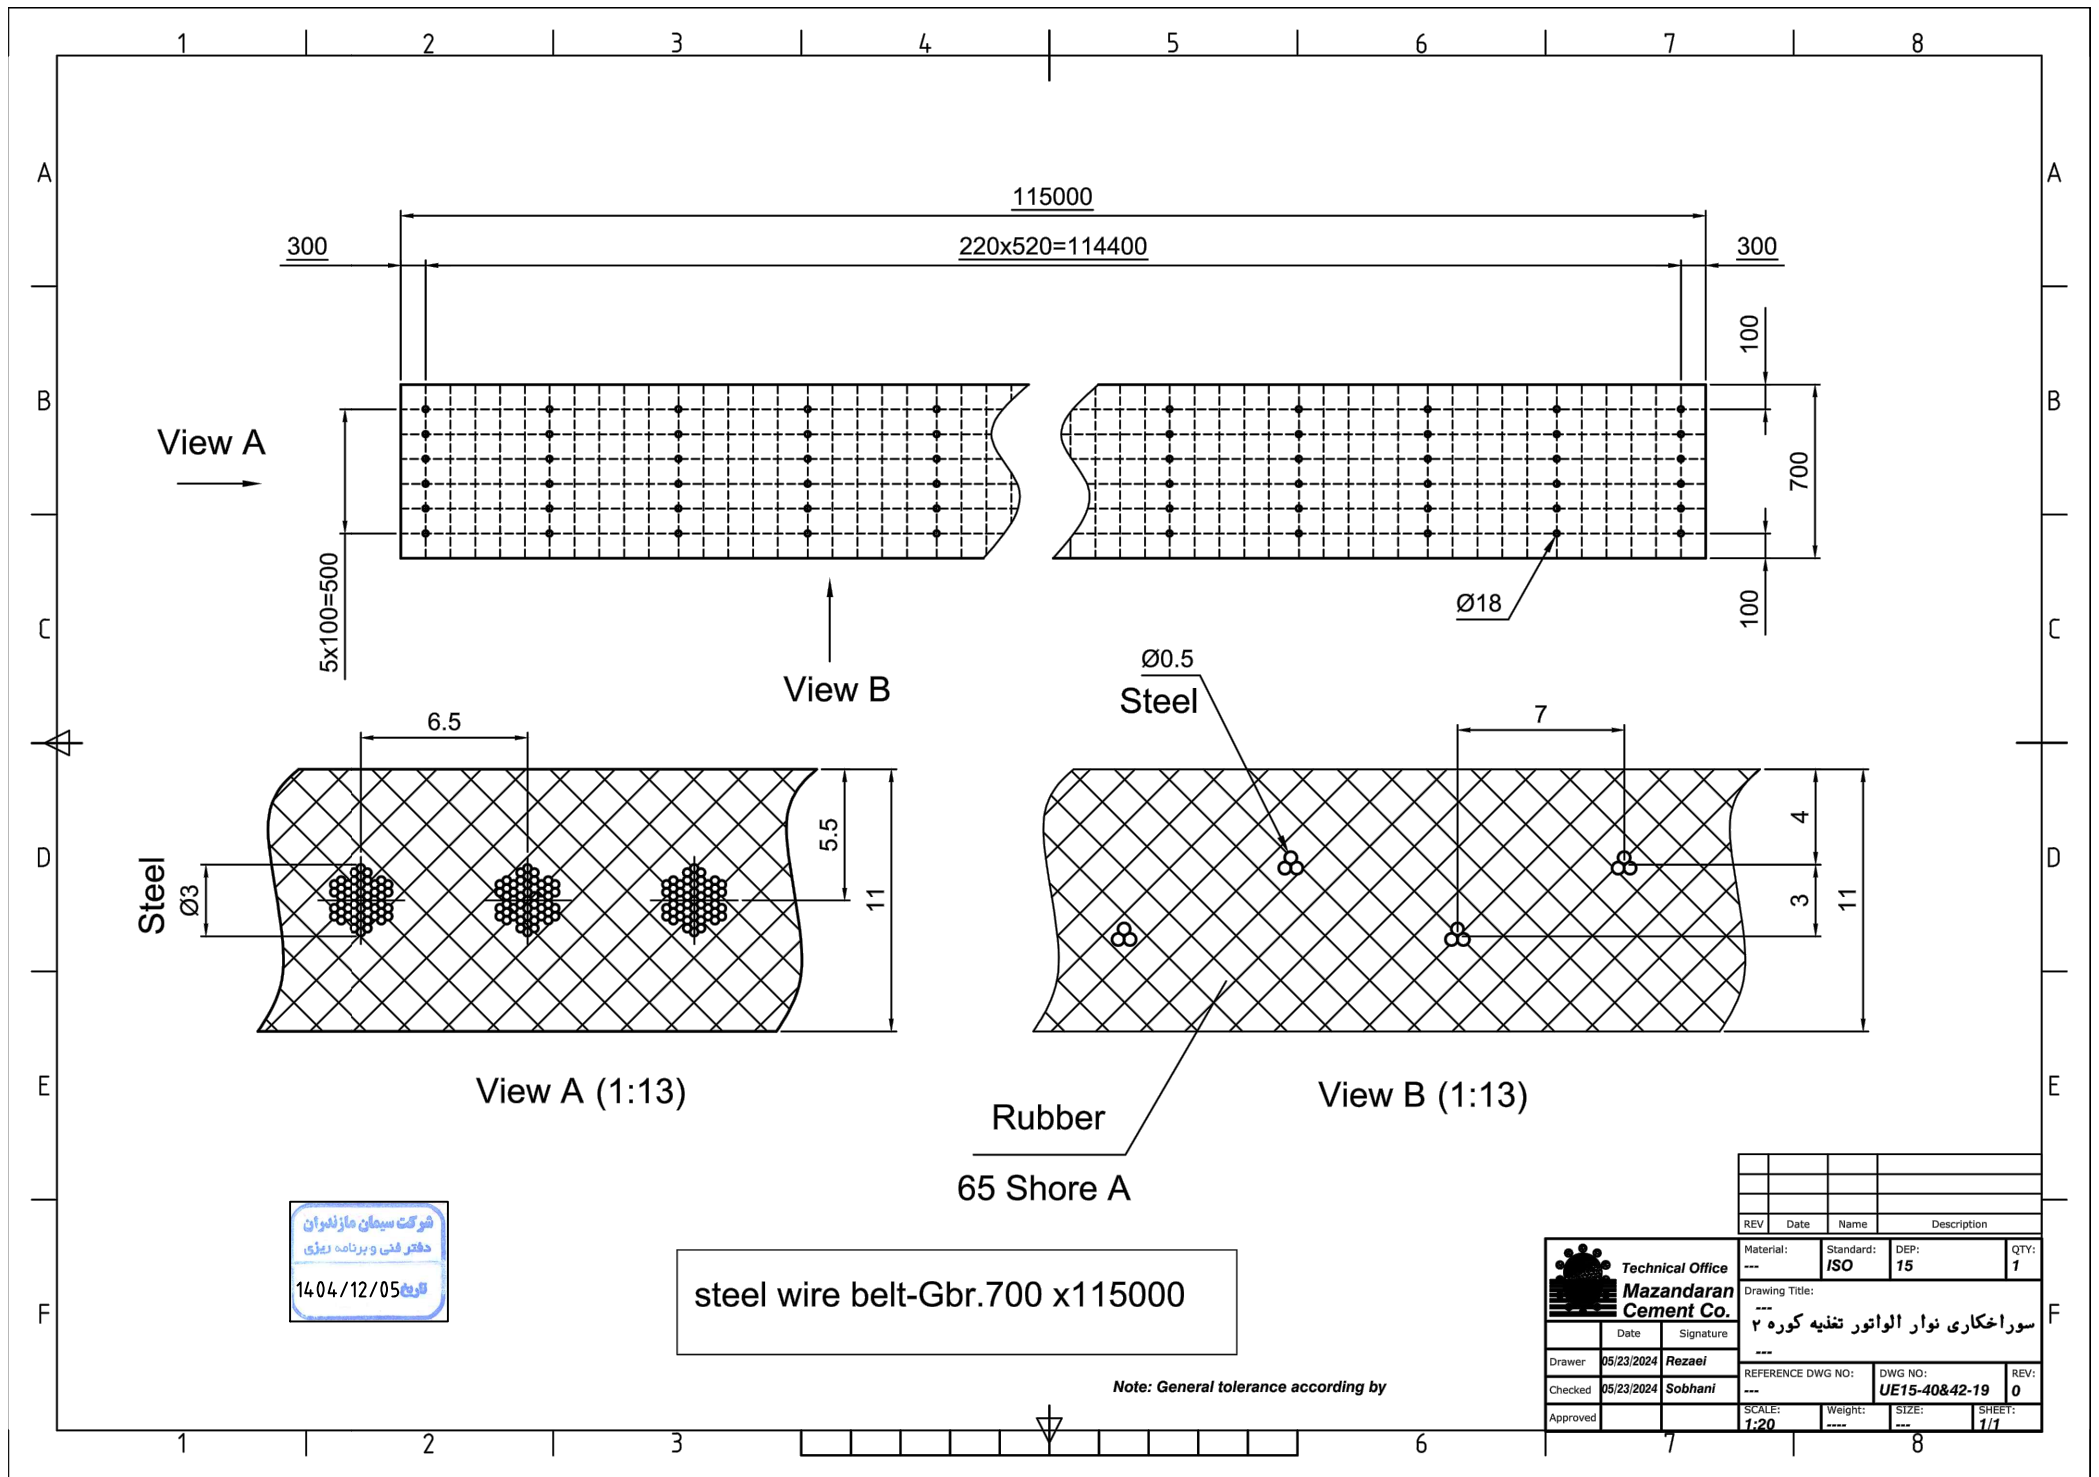


شرکت سیمان مازندران
دفتر فنی و برنامه ریزی
تاریخ: 1404/12/05

steel wire belt-Gbr.700 x115000


Note: General tolerance according to

Technical Office		Material:	Standard:	DEP:	QTY:
Mazandaran Cement Co.		---	ISO	15	1
Drawing Title:					
سوراخکاری نوار الواتور تغذیه کوره ۲					
Drawer:	05/23/2024	Rezaei	REFERENCE DWG NO:	DWG NO:	REV:
Checked:	05/23/2024	Sobhani	---	UE15-40&42-19	0
Approved:			SCALE:	Weight:	SIZE:
			1:20	----	---
					SHEET:
					1/1

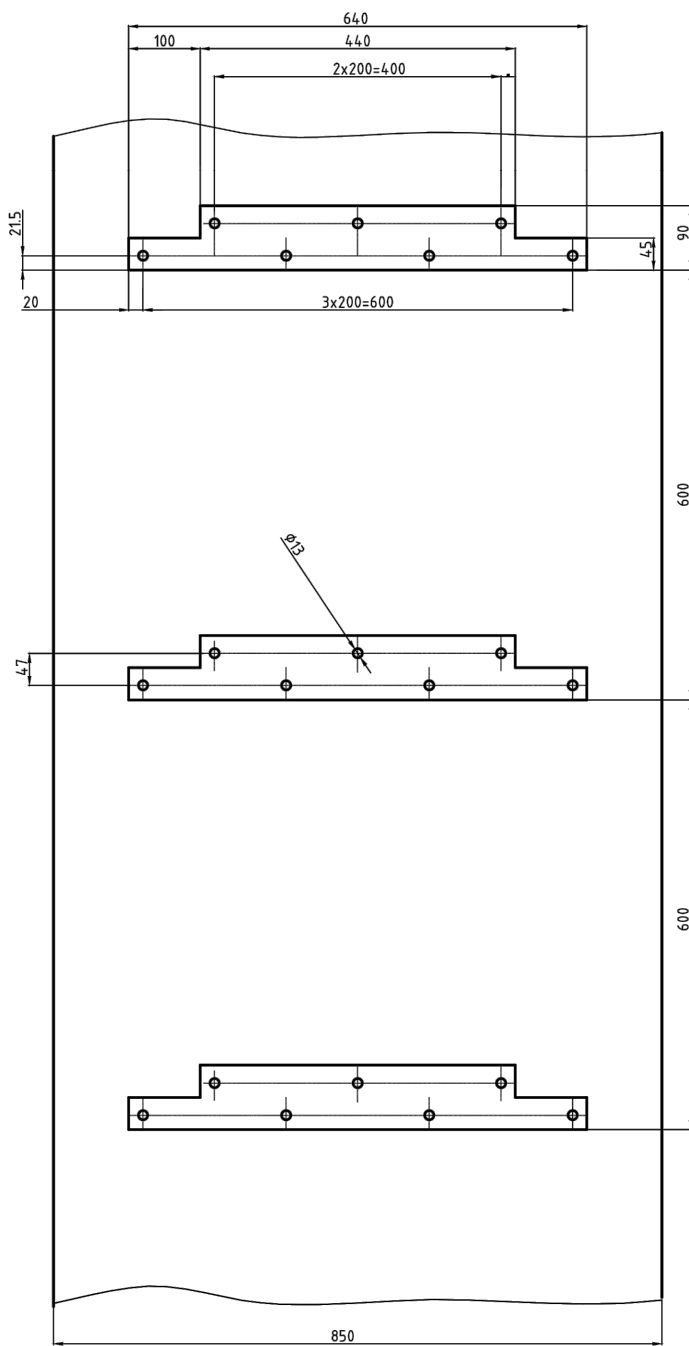


View A


View B

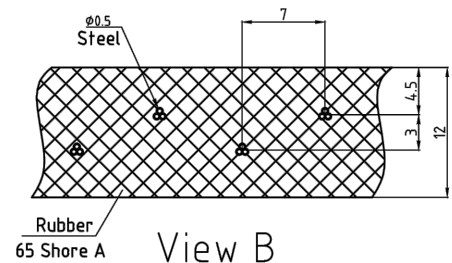





View B

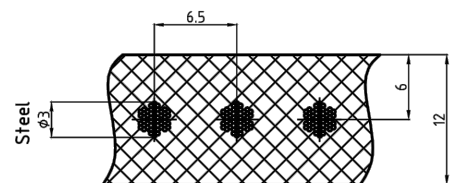

View A



مآزندران سیمان شرکت	تاریخ	نام	
MAZANDARAN CEMENT CO.	1392/01/18	ر.امیری	کش نقشه
مآزندران سیمان کارخانه فنی دفتر	1392/01/18	ر.امیری	کننده کنترل
			کننده تایید
دستگاه مدل و نام	نوار الواتور ۲ بارگیرخانه		
هرچ نقشه شماره	13-02-18		
سازنده کارخانه	چشم نوع		
مقیاس	وزن	نقشه تغییرات	دستگاه در مصرفی تعداد

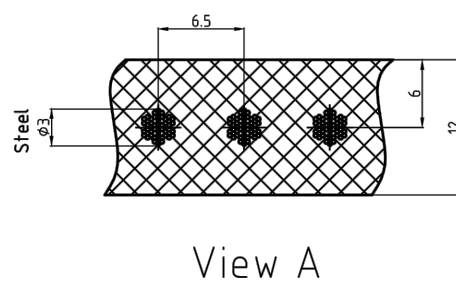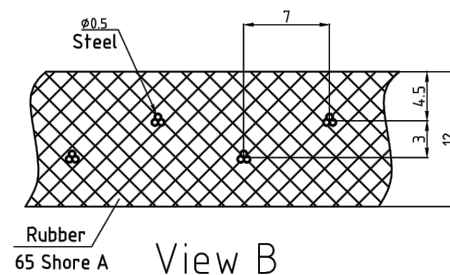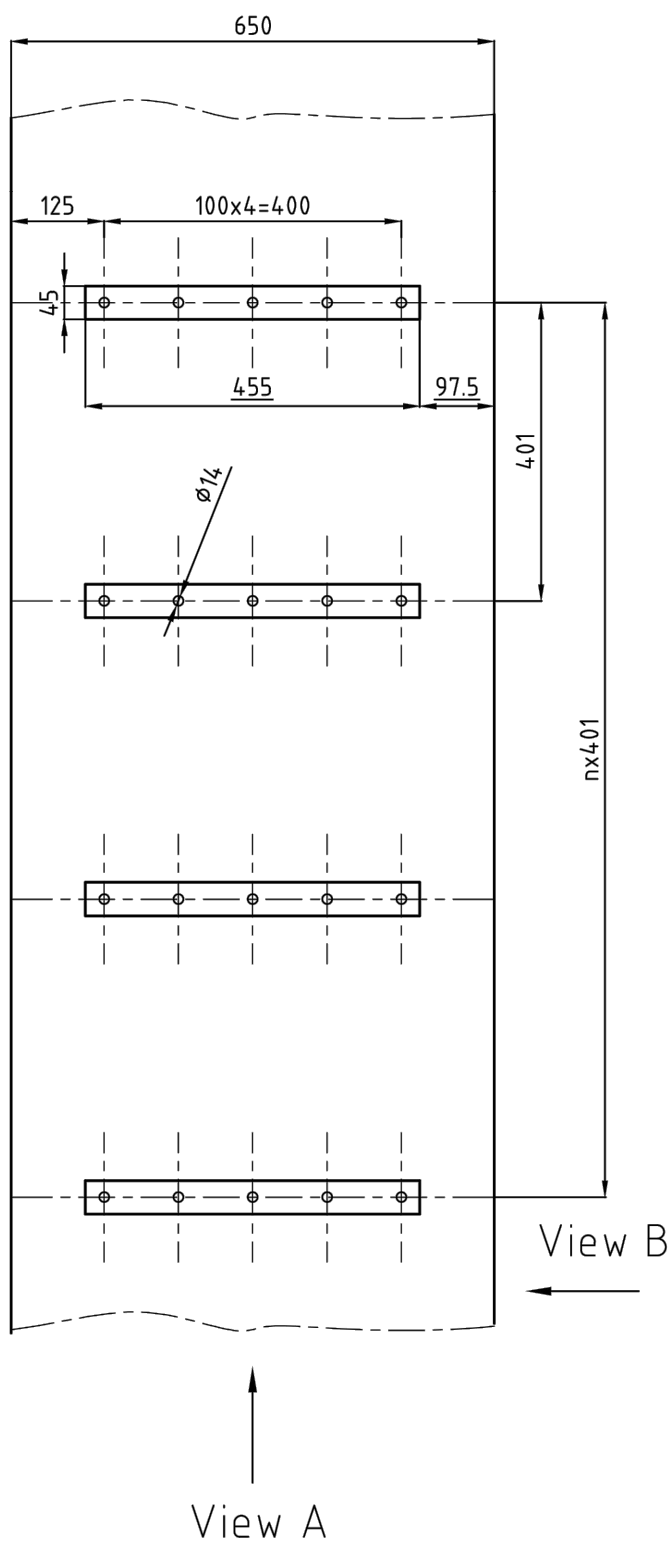

شرکت سیمان مازندران MAZANDARAN CEMENT CO. دفتر فنی و برنامه ریزی مازندران		تاریخ	۱		قش
		۸۴/۴/۶	اصغر		ش
		۸۴/۴/۶	دس	جد	تاد
۱ د دست اه: ا ا تریش ر		۱ قطع :			
ش ا ره قش رجع :		2-17-02		ش ا ره قش :	
ارخا سازده :		جس :			
قاس :	ز :	ت غرات قش :	تعداد صرفی در دست اه :		